


サーバ室ラック移設概要図①

現行ネットワークラックから新ラック設置予定場所まで
光ケーブルを延長※スプライスボックスは流用
2階フロアHUBに接続しているLANケーブルも合わせて
延長や再配線が必要となる。

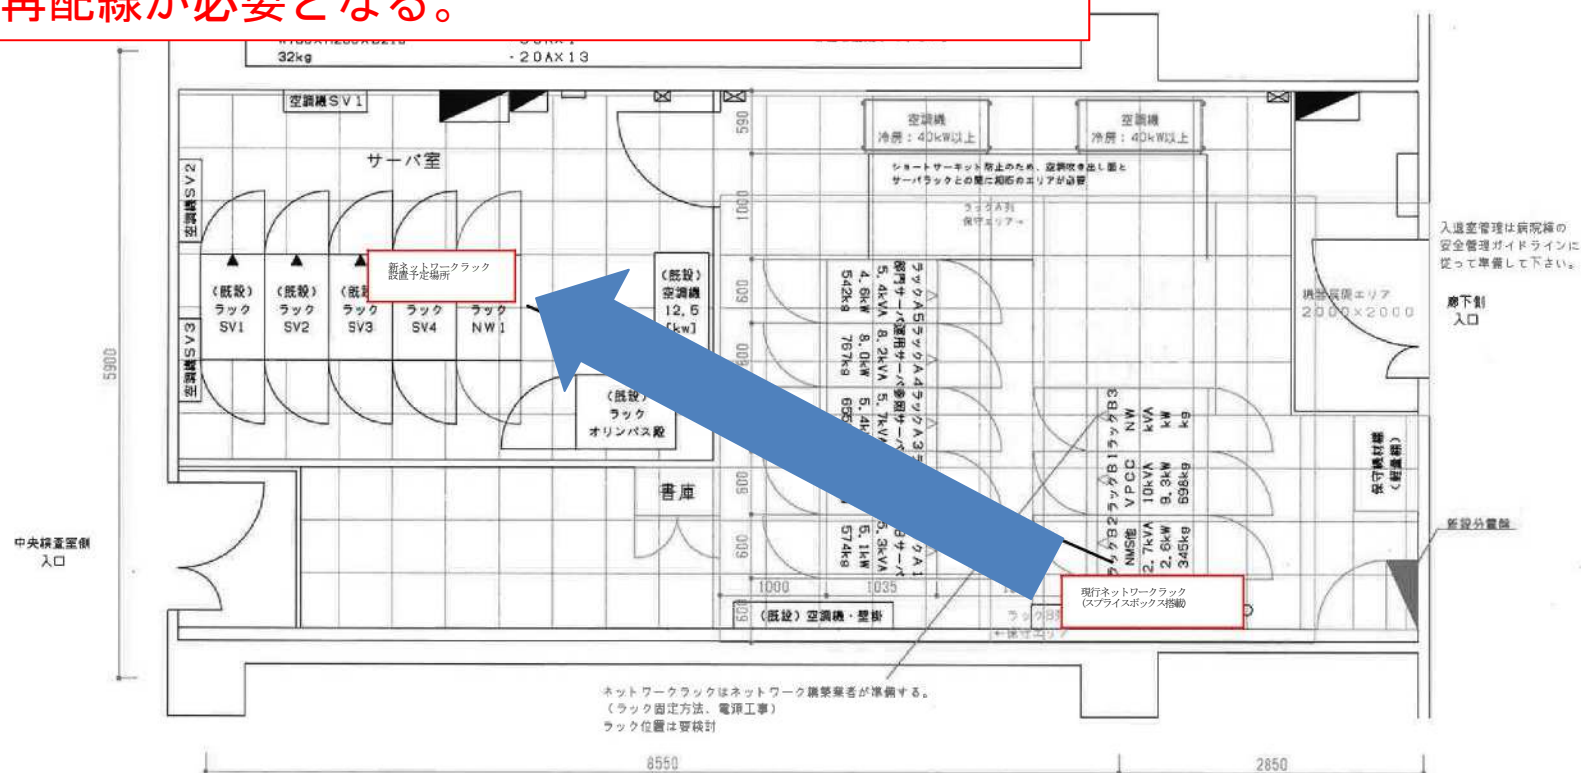

- 漏水対策
天井内配管及び上階からの漏水が予想される場合は、漏水対策をお願い致します。
- 消火設備
スプリンクラーヘッドの撤去、及びその後の消火設備設置に關しましては、関連法令に則りご準拠願います。


盛岡赤十字病院 様
サーバ室レイアウト
検討図(案)

サーバ室ラック移設概要図②

現行光ケーブルポートアサイン表1/2


1. 中央棟2F 通信ラック

1-1. マウント位置:40・41

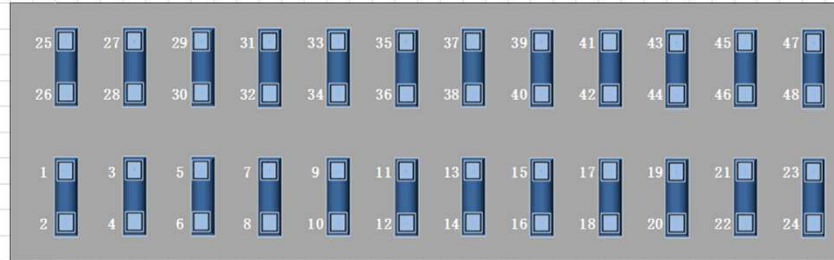

PortNo.	接続先HUBBOX名	接続先機器名	PortNo.	接続先HUBBOX名	接続先機器名
1	A2F0B01	Port:1.11	25	B2F0B01	予備
2	A2F0B01	Port:1.11	26	B2F0B01	予備
3	A2F0B01	Port:1.12	27	B2F0B01	予備
4	A2F0B01	Port:1.12	28	B2F0B01	予備
5	A2F0B01	Port:2.11	29	B2F0B01	予備
6	A2F0B01	Port:2.11	30	B2F0B01	予備
7	A2F0B01	Port:2.12	31	B2F0B01	予備
8	A2F0B01	Port:2.12	32	B2F0B01	予備
9	A2F0B01	予備	33	中央棟1F情報盤#1	M1F1G01 Port:51
10	A2F0B01	予備	34	中央棟1F情報盤#1	M1F1G01 Port:51
11	A2F0B01	予備	35	中央棟1F情報盤#1	M1F1G01 Port:52
12	A2F0B01	予備	36	中央棟1F情報盤#1	M1F1G01 Port:52
13	A2F0B01	予備	37	中央棟1F情報盤#1	M1F1G01 予備
14	A2F0B01	予備	38	中央棟1F情報盤#1	M1F1G01 予備
15	A2F0B01	予備	39	中央棟1F情報盤#1	M1F1G01 予備
16	A2F0B01	予備	40	中央棟1F情報盤#1	M1F1G01 予備
17	B2F0B01	Port:1.11	41	中央棟1F情報盤#1	M1F1I01 Port:15
18	B2F0B01	Port:1.11	42	中央棟1F情報盤#1	M1F1I01 Port:15
19	B2F0B01	Port:1.12	43	中央棟1F情報盤#1	M1F1I01 Port:16
20	B2F0B01	Port:1.12	44	中央棟1F情報盤#1	M1F1I01 Port:16
21	B2F0B01	Port:2.11	45	中央棟1F情報盤#1	M1F1G01 予備
22	B2F0B01	Port:2.11	46	中央棟1F情報盤#1	M1F1G01 予備
23	B2F0B01	Port:2.12	47	中央棟1F情報盤#1	M1F1G01 予備
24	B2F0B01	Port:2.12	48	中央棟1F情報盤#1	M1F1G01 予備

1-2. マウント位置:38・39

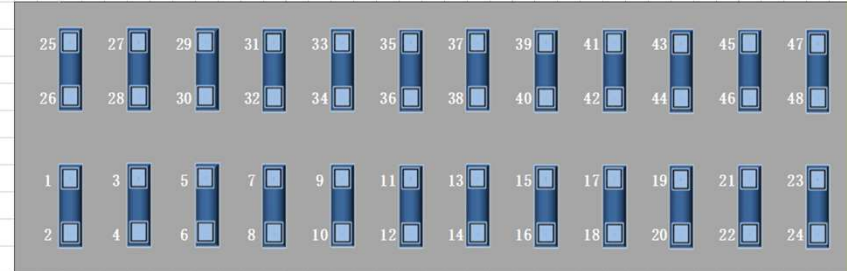

PortNo.	接続先HUBBOX名	接続先機器名	PortNo.	接続先HUBBOX名	接続先機器名
1	中央棟1F情報盤#2	M1F2G01 Port:51	25	中央棟1F情報盤#4	M1F4I01 Port:15
2	中央棟1F情報盤#2	M1F2G01 Port:51	26	中央棟1F情報盤#4	M1F4I01 Port:15
3	中央棟1F情報盤#2	M1F2G01 Port:52	27	中央棟1F情報盤#4	M1F4I01 Port:16
4	中央棟1F情報盤#2	M1F2G01 Port:52	28	中央棟1F情報盤#4	M1F4I01 Port:16
5	中央棟1F情報盤#2	M1F2G01 予備	29	中央棟1F情報盤#4	M1F4I01 予備
6	中央棟1F情報盤#2	M1F2G01 予備	30	中央棟1F情報盤#4	M1F4I01 予備
7	中央棟1F情報盤#2	M1F2G01 予備	31	中央棟1F情報盤#4	M1F4I01 予備
8	中央棟1F情報盤#2	M1F2G01 予備	32	中央棟1F情報盤#4	M1F4I01 予備
9	中央棟1F情報盤#3	M1F3H01 Port:23	33	中央棟1F放射線科	M1F9I01 Port:15
10	中央棟1F情報盤#3	M1F3H01 Port:23	34	中央棟1F放射線科	M1F9I01 Port:15
11	中央棟1F情報盤#3	M1F3H01 Port:24	35	中央棟1F放射線科	M1F9I01 Port:16
12	中央棟1F情報盤#3	M1F3H01 Port:24	36	中央棟1F放射線科	M1F9I01 Port:16
13	中央棟1F情報盤#3	M1F3H01 予備	37	中央棟1F放射線科	M1F9I01 予備
14	中央棟1F情報盤#3	M1F3H01 予備	38	中央棟1F放射線科	M1F9I01 予備
15	中央棟1F情報盤#3	M1F3H01 予備	39	中央棟1F放射線科	M1F9I01 予備
16	中央棟1F情報盤#3	M1F3H01 予備	40	中央棟1F放射線科	M1F9I01 予備
17	中央棟1F情報盤#4	M1F4G01 Port:51	41	中央棟2F情報盤#1	M2F1I01 Port:15
18	中央棟1F情報盤#4	M1F4G01 Port:51	42	中央棟2F情報盤#1	M2F1I01 Port:15
19	中央棟1F情報盤#4	M1F4G01 Port:52	43	中央棟2F情報盤#1	M2F1I01 Port:16
20	中央棟1F情報盤#4	M1F4G01 Port:52	44	中央棟2F情報盤#1	M2F1I01 Port:16
21	中央棟1F情報盤#4	M1F4G01 予備	45	中央棟2F情報盤#1	M2F1I01 予備
22	中央棟1F情報盤#4	M1F4G01 予備	46	中央棟2F情報盤#1	M2F1I01 予備
23	中央棟1F情報盤#4	M1F4G01 予備	47	中央棟2F情報盤#1	M2F1I01 予備
24	中央棟1F情報盤#4	M1F4G01 予備	48	中央棟2F情報盤#1	M2F1I01 予備

サーバ室ラック移設概要図③

現行光ケーブルポートアサイン表2/2

1-3. マウント位置:36・37

25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

PortNo.	接続先HUBBOX名	接続先機器名	PortNo.	接続先HUBBOX名	接続先機器名
1	中央棟2F情報盤#1	M2F2H01 Port:23	25	中央棟1F情報盤#4	M1F4I01 Port:15
2		M2F2H01 Port:23	26		M1F4I01 Port:15
3		M2F2H01 Port:24	27		M1F4I01 Port:16
4		M2F2H01 Port:24	28		M1F4I01 Port:16
5		M2F2H01 予備	29		M1F4I01 予備
6		M2F2H01 予備	30		M1F4I01 予備
7		M2F2H01 予備	31		M1F4I01 予備
8		M2F2H01 予備	32		M1F4I01 予備
9	中央棟2F情報盤#3	M2F3I01 Port:15	33	中央棟3F情報盤#1	M3F1H01 Port:23
10		M2F3I01 Port:15	34		M3F1H01 Port:23
11		M2F3I01 Port:16	35		M3F1H01 Port:24
12		M2F3I01 Port:16	36		M3F1H01 Port:24
13		M2F3I01 予備	37		M3F1H01 予備
14		M2F3I01 予備	38		M3F1H01 予備
15		M2F3I01 予備	39		M3F1H01 予備
16		M2F3I01 予備	40		M3F1H01 予備
17	中央棟2F情報盤#4	M2F4H01 Port:23	41		
18		M2F4H01 Port:23	42		
19		M2F4H01 Port:24	43		
20		M2F4H01 Port:24	44		
21		M2F4H01 予備	45		
22		M2F4H01 予備	46		
23		M2F4H01 予備	47		
24		M2F4H01 予備	48		

参考) 現行ネットワークラック写真

